




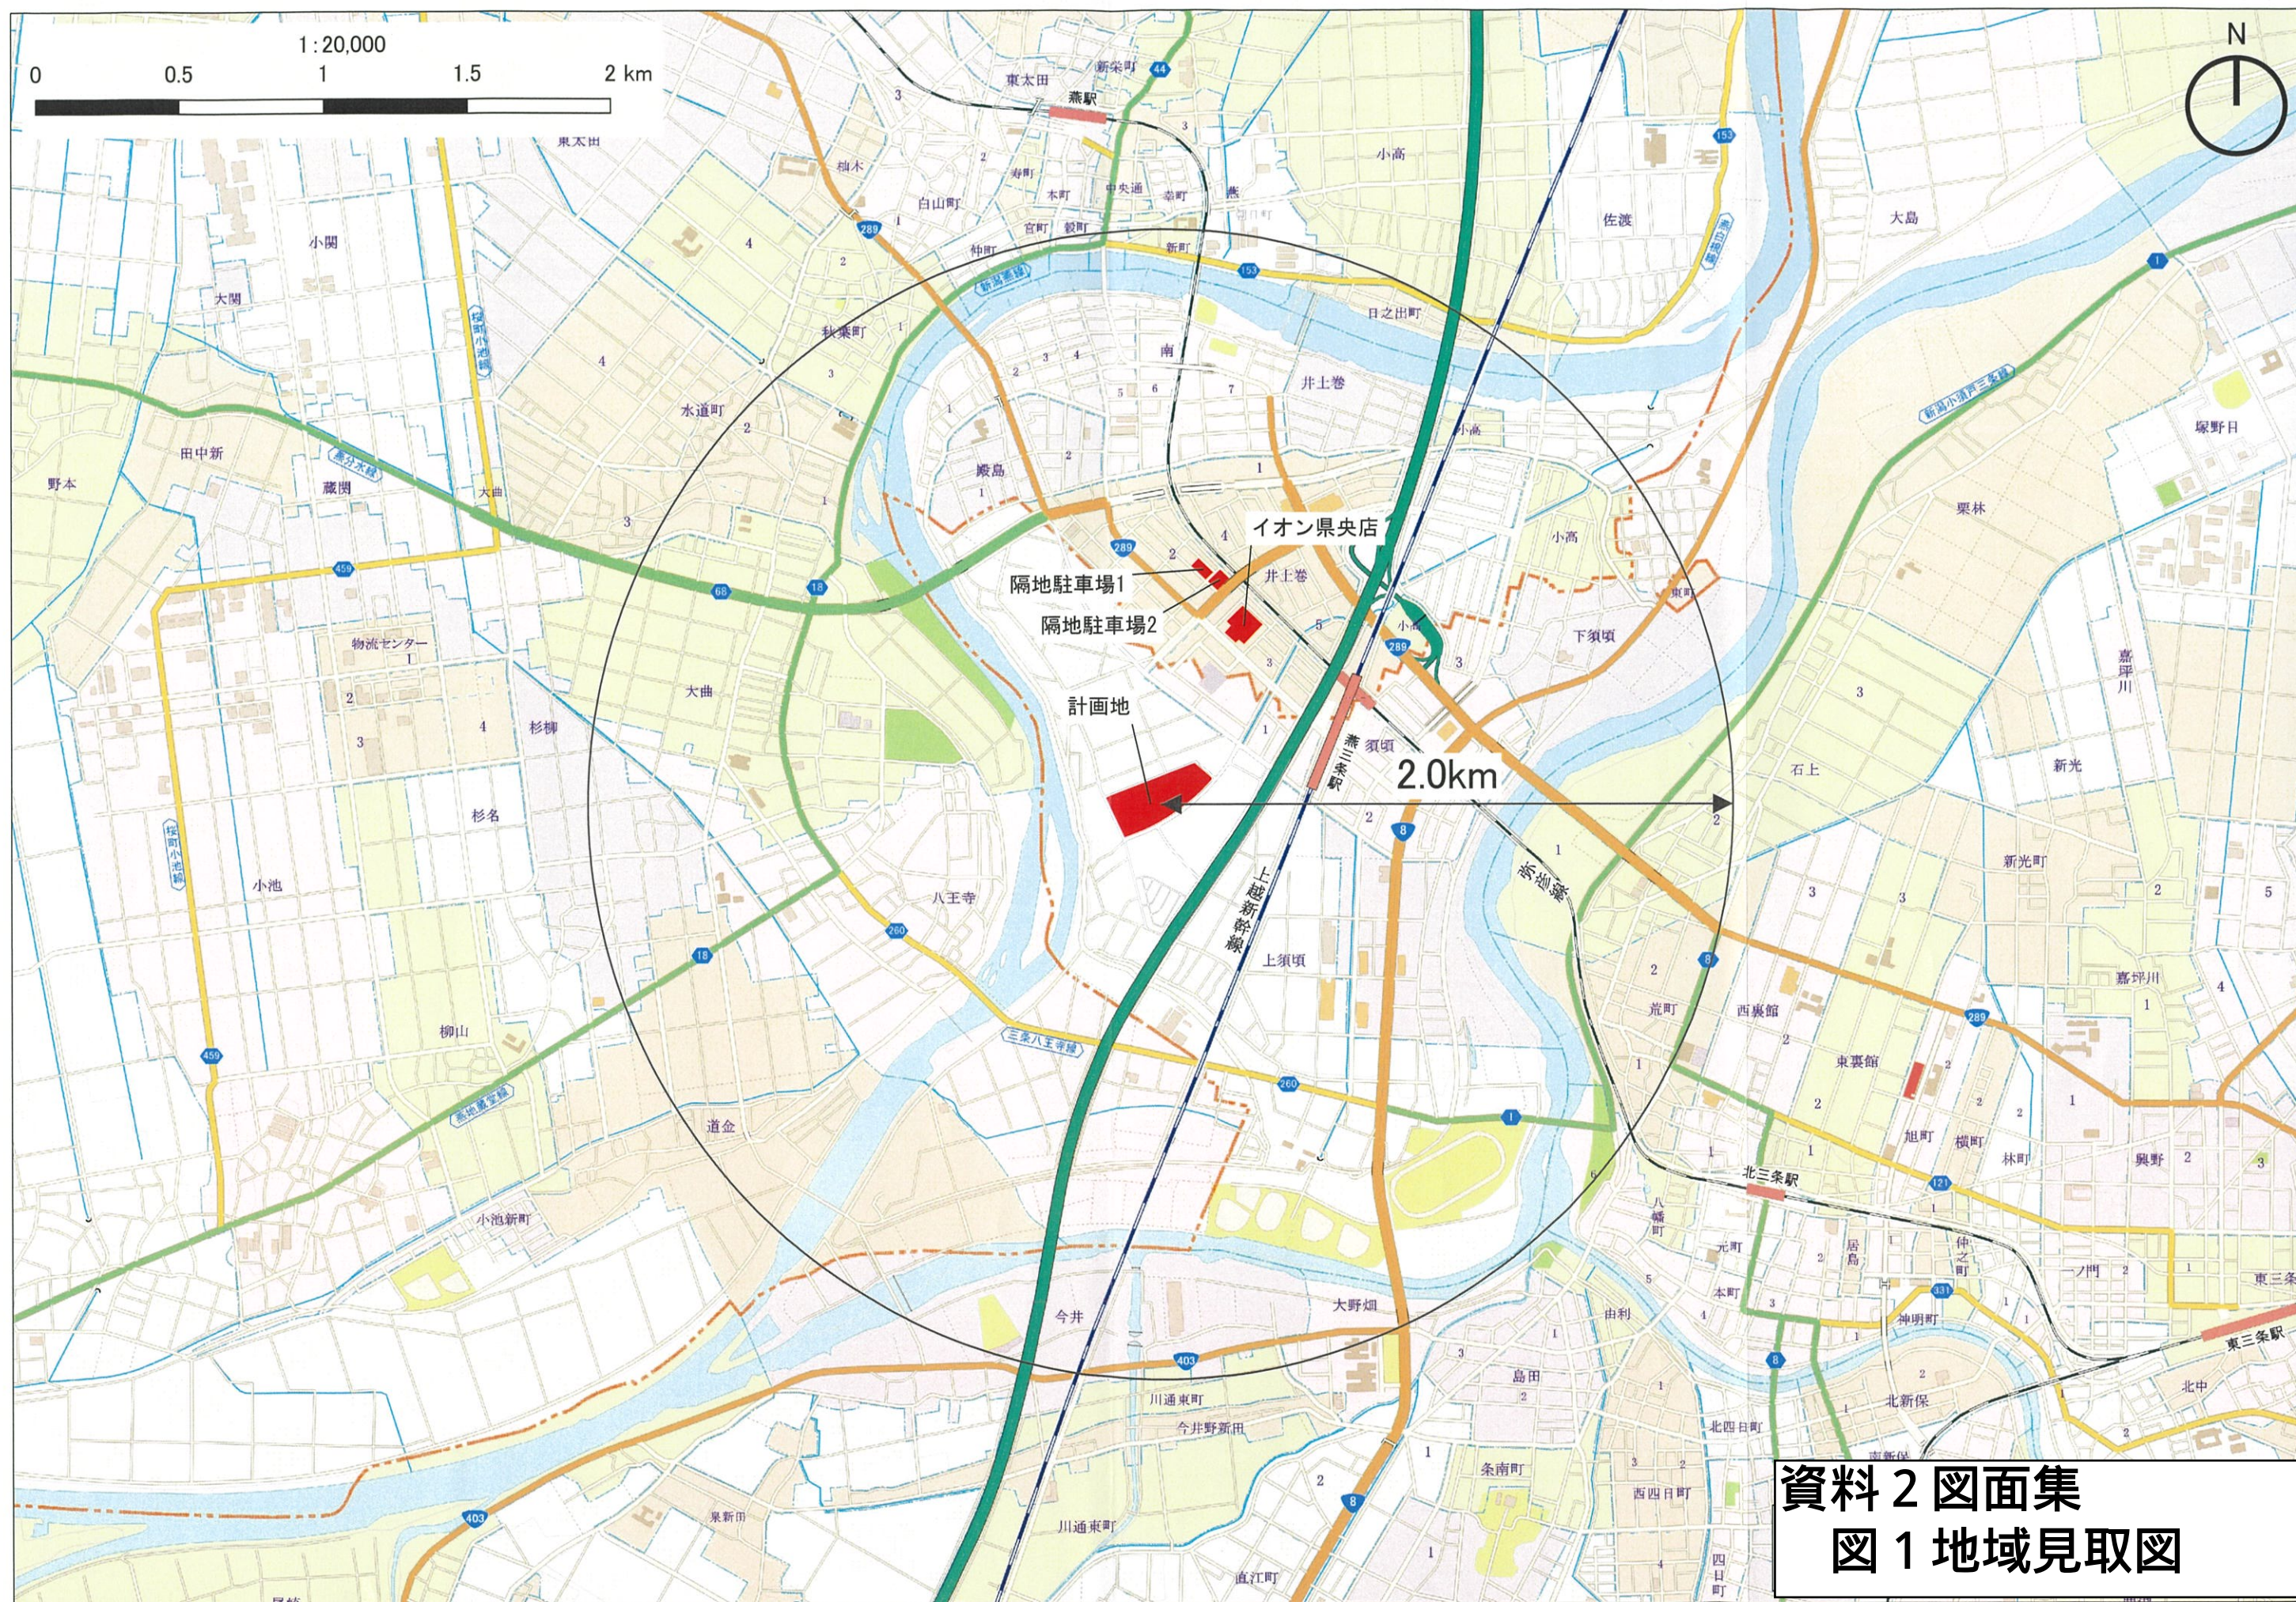

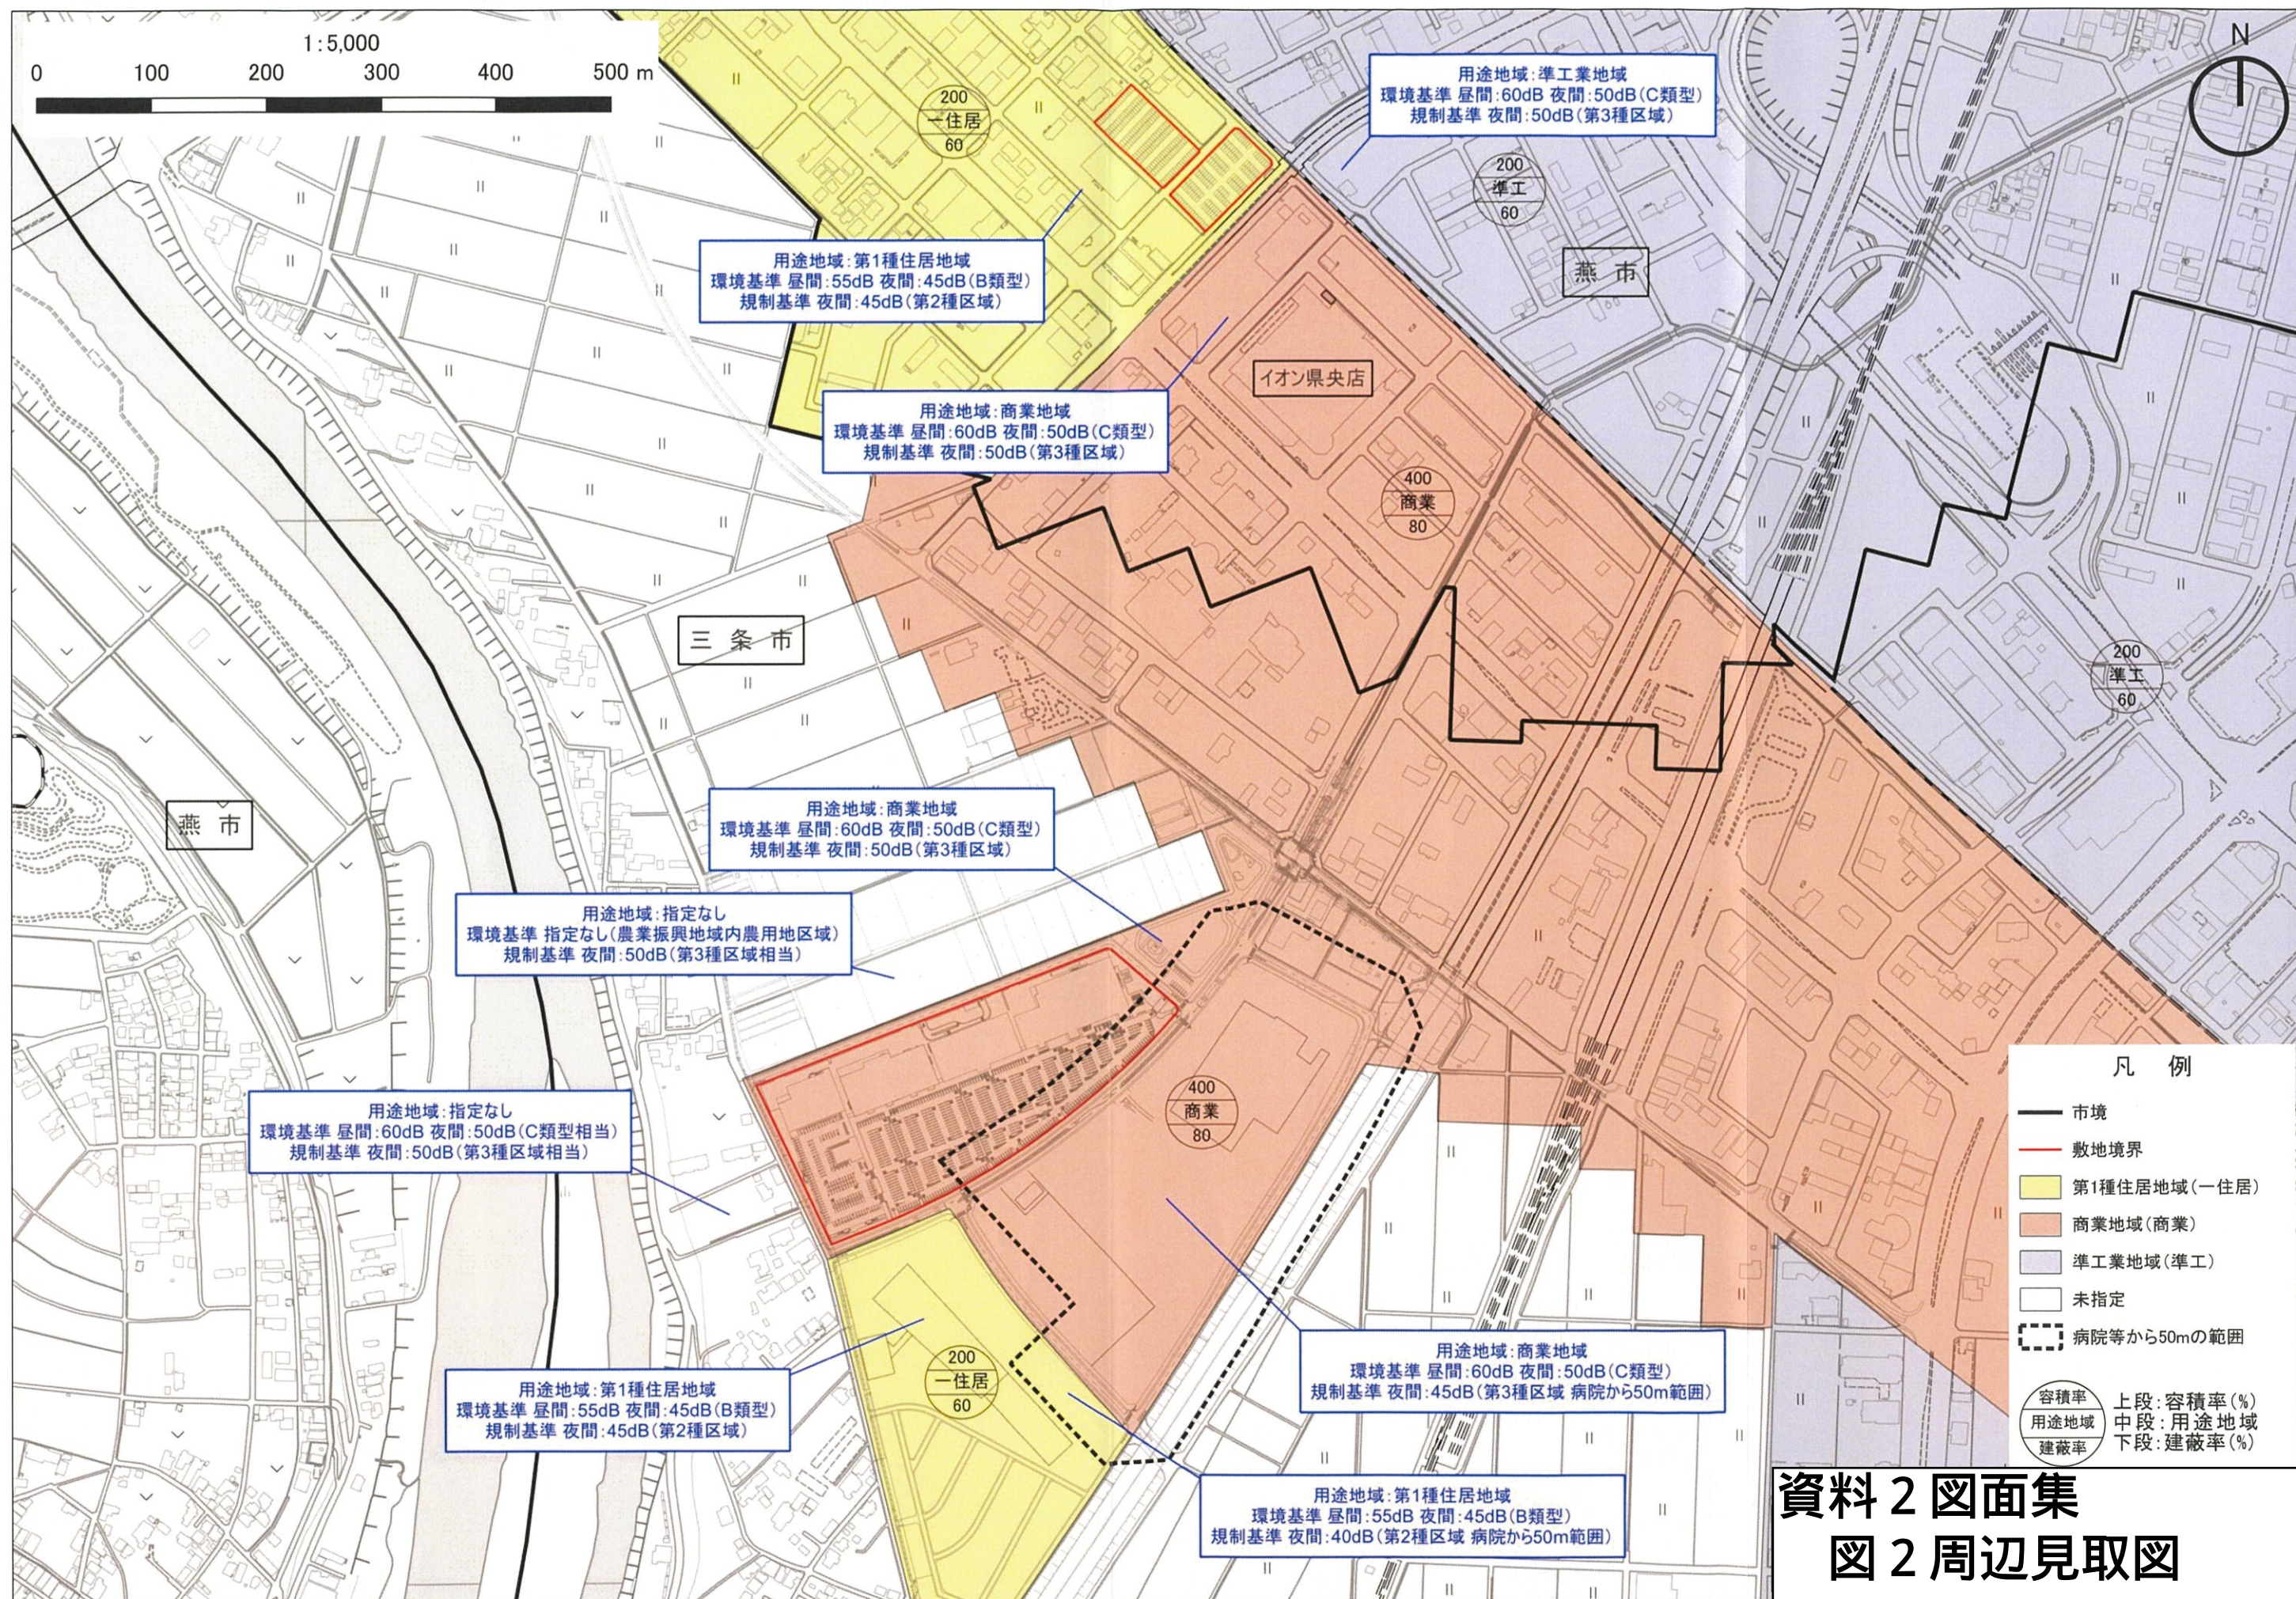


資料2 図面集
図2 周辺見取図

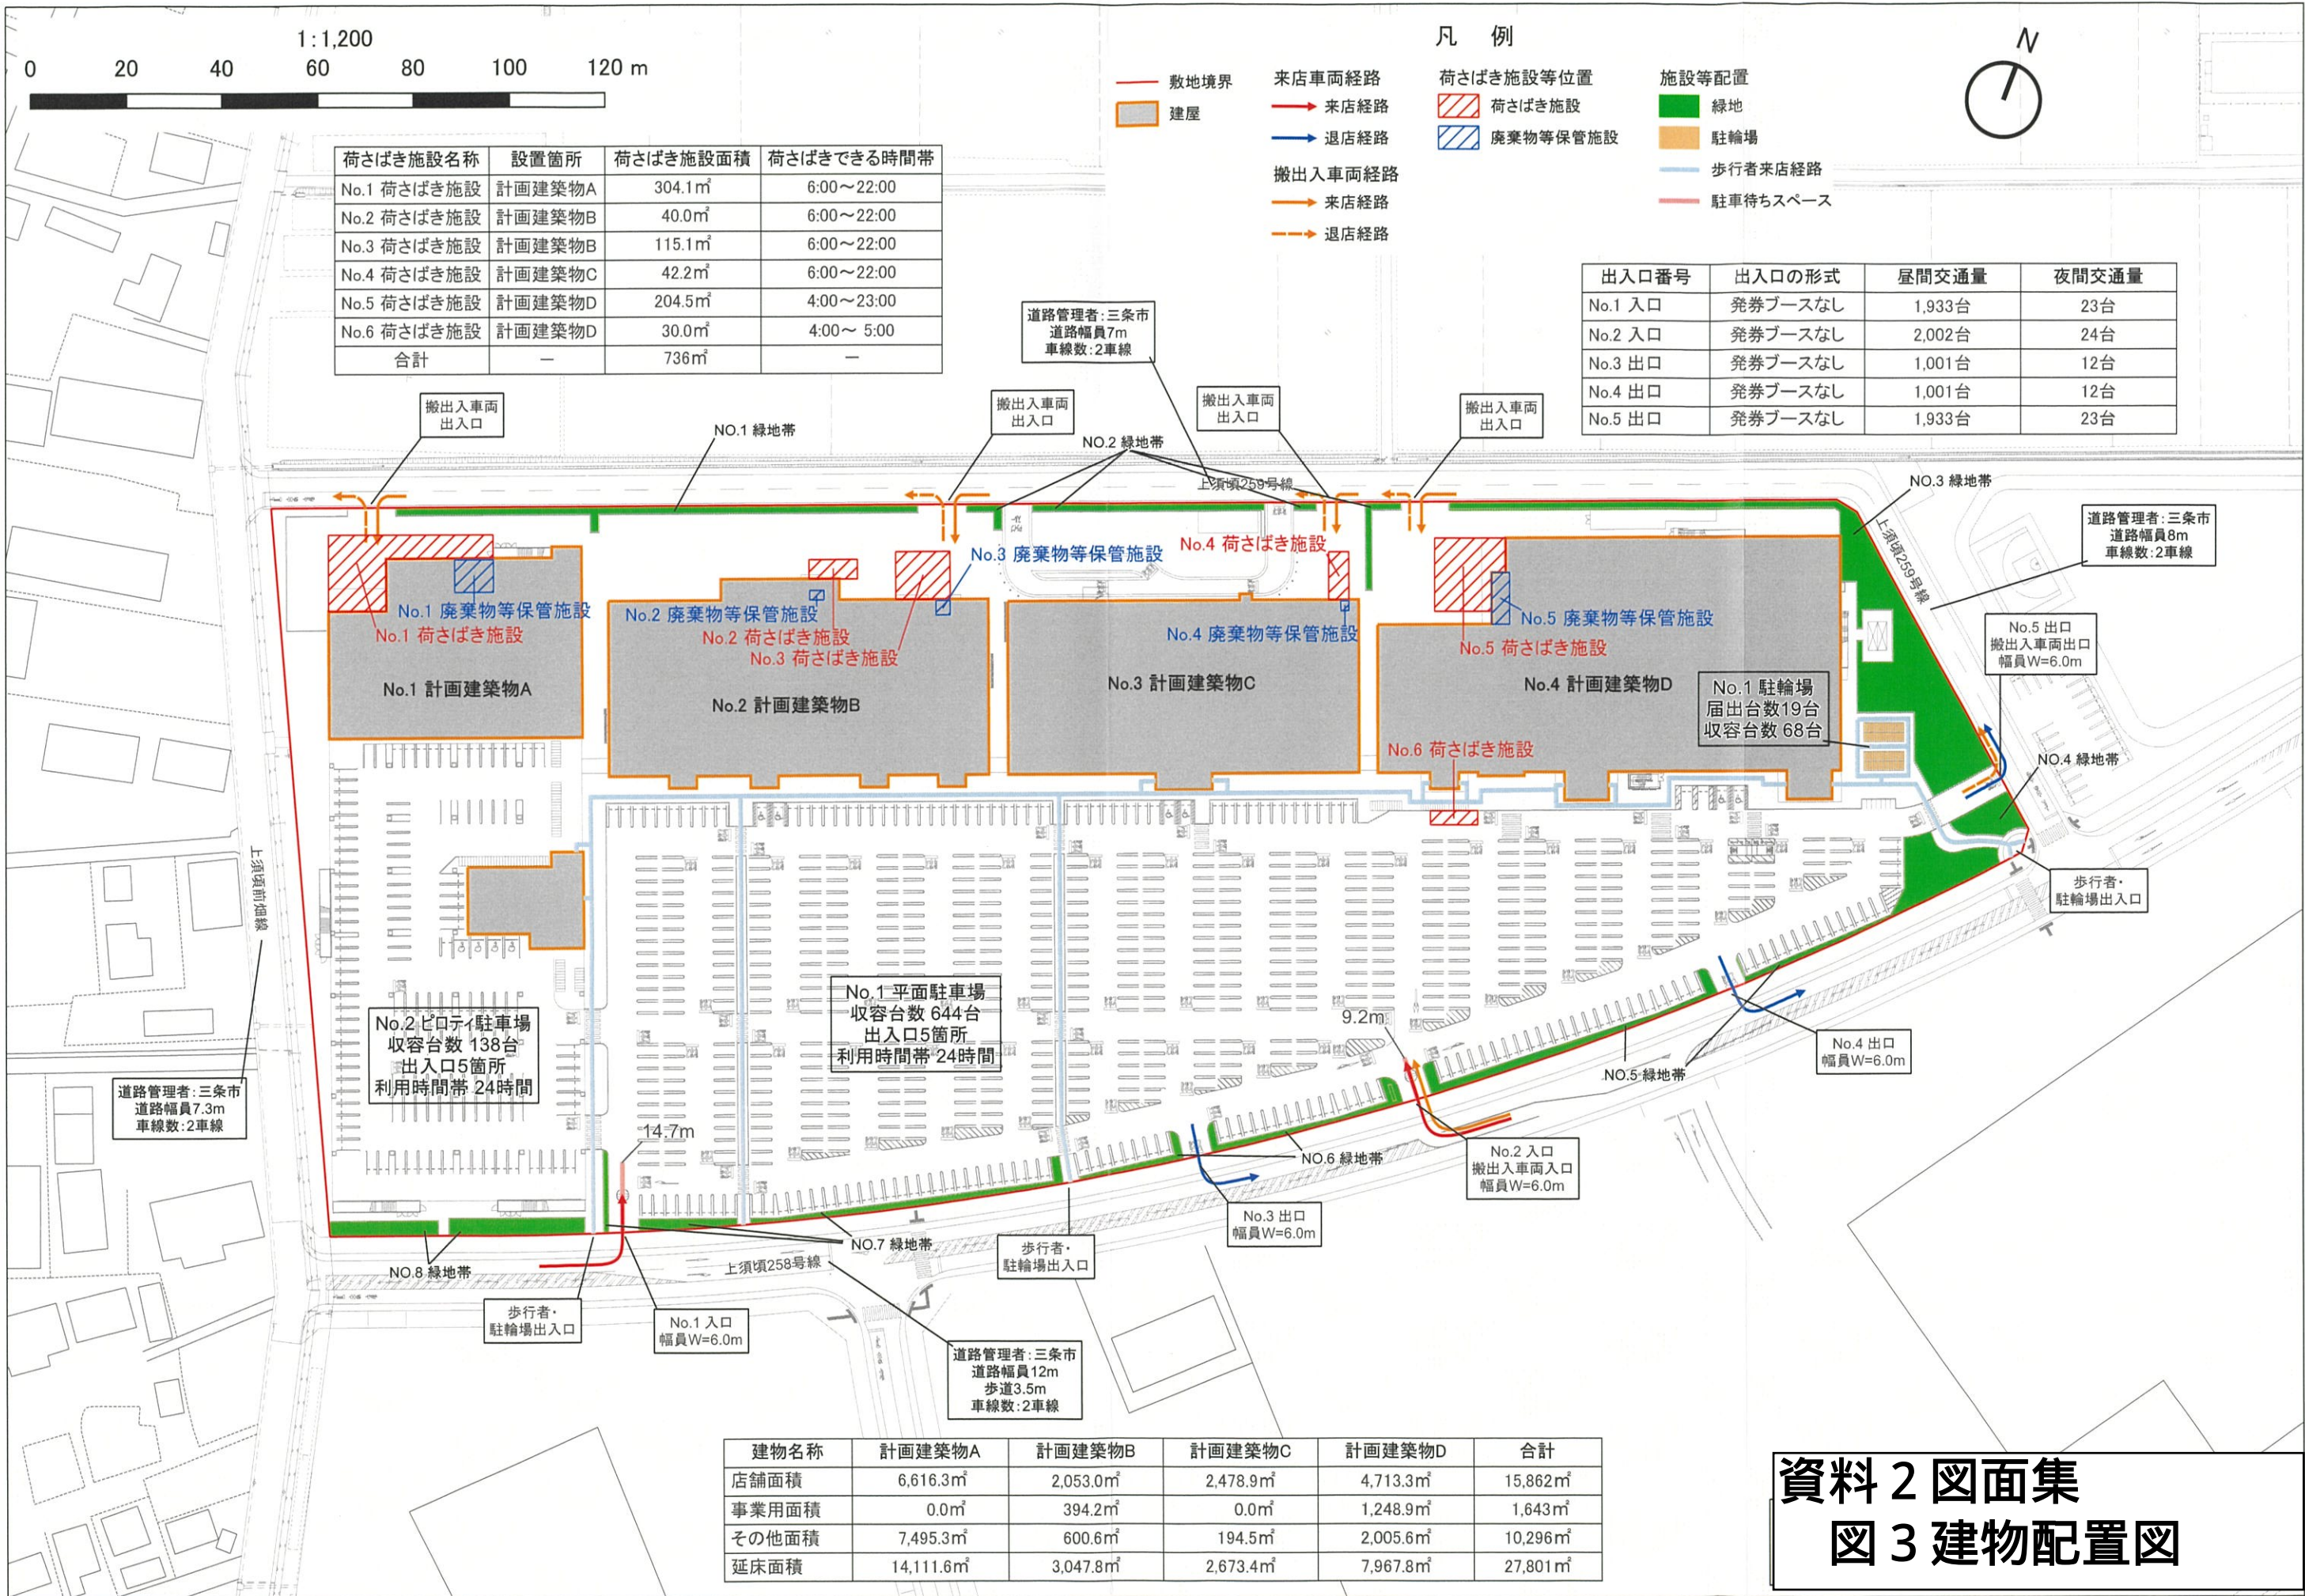




資料 2 図面集

図 3 建物配置図

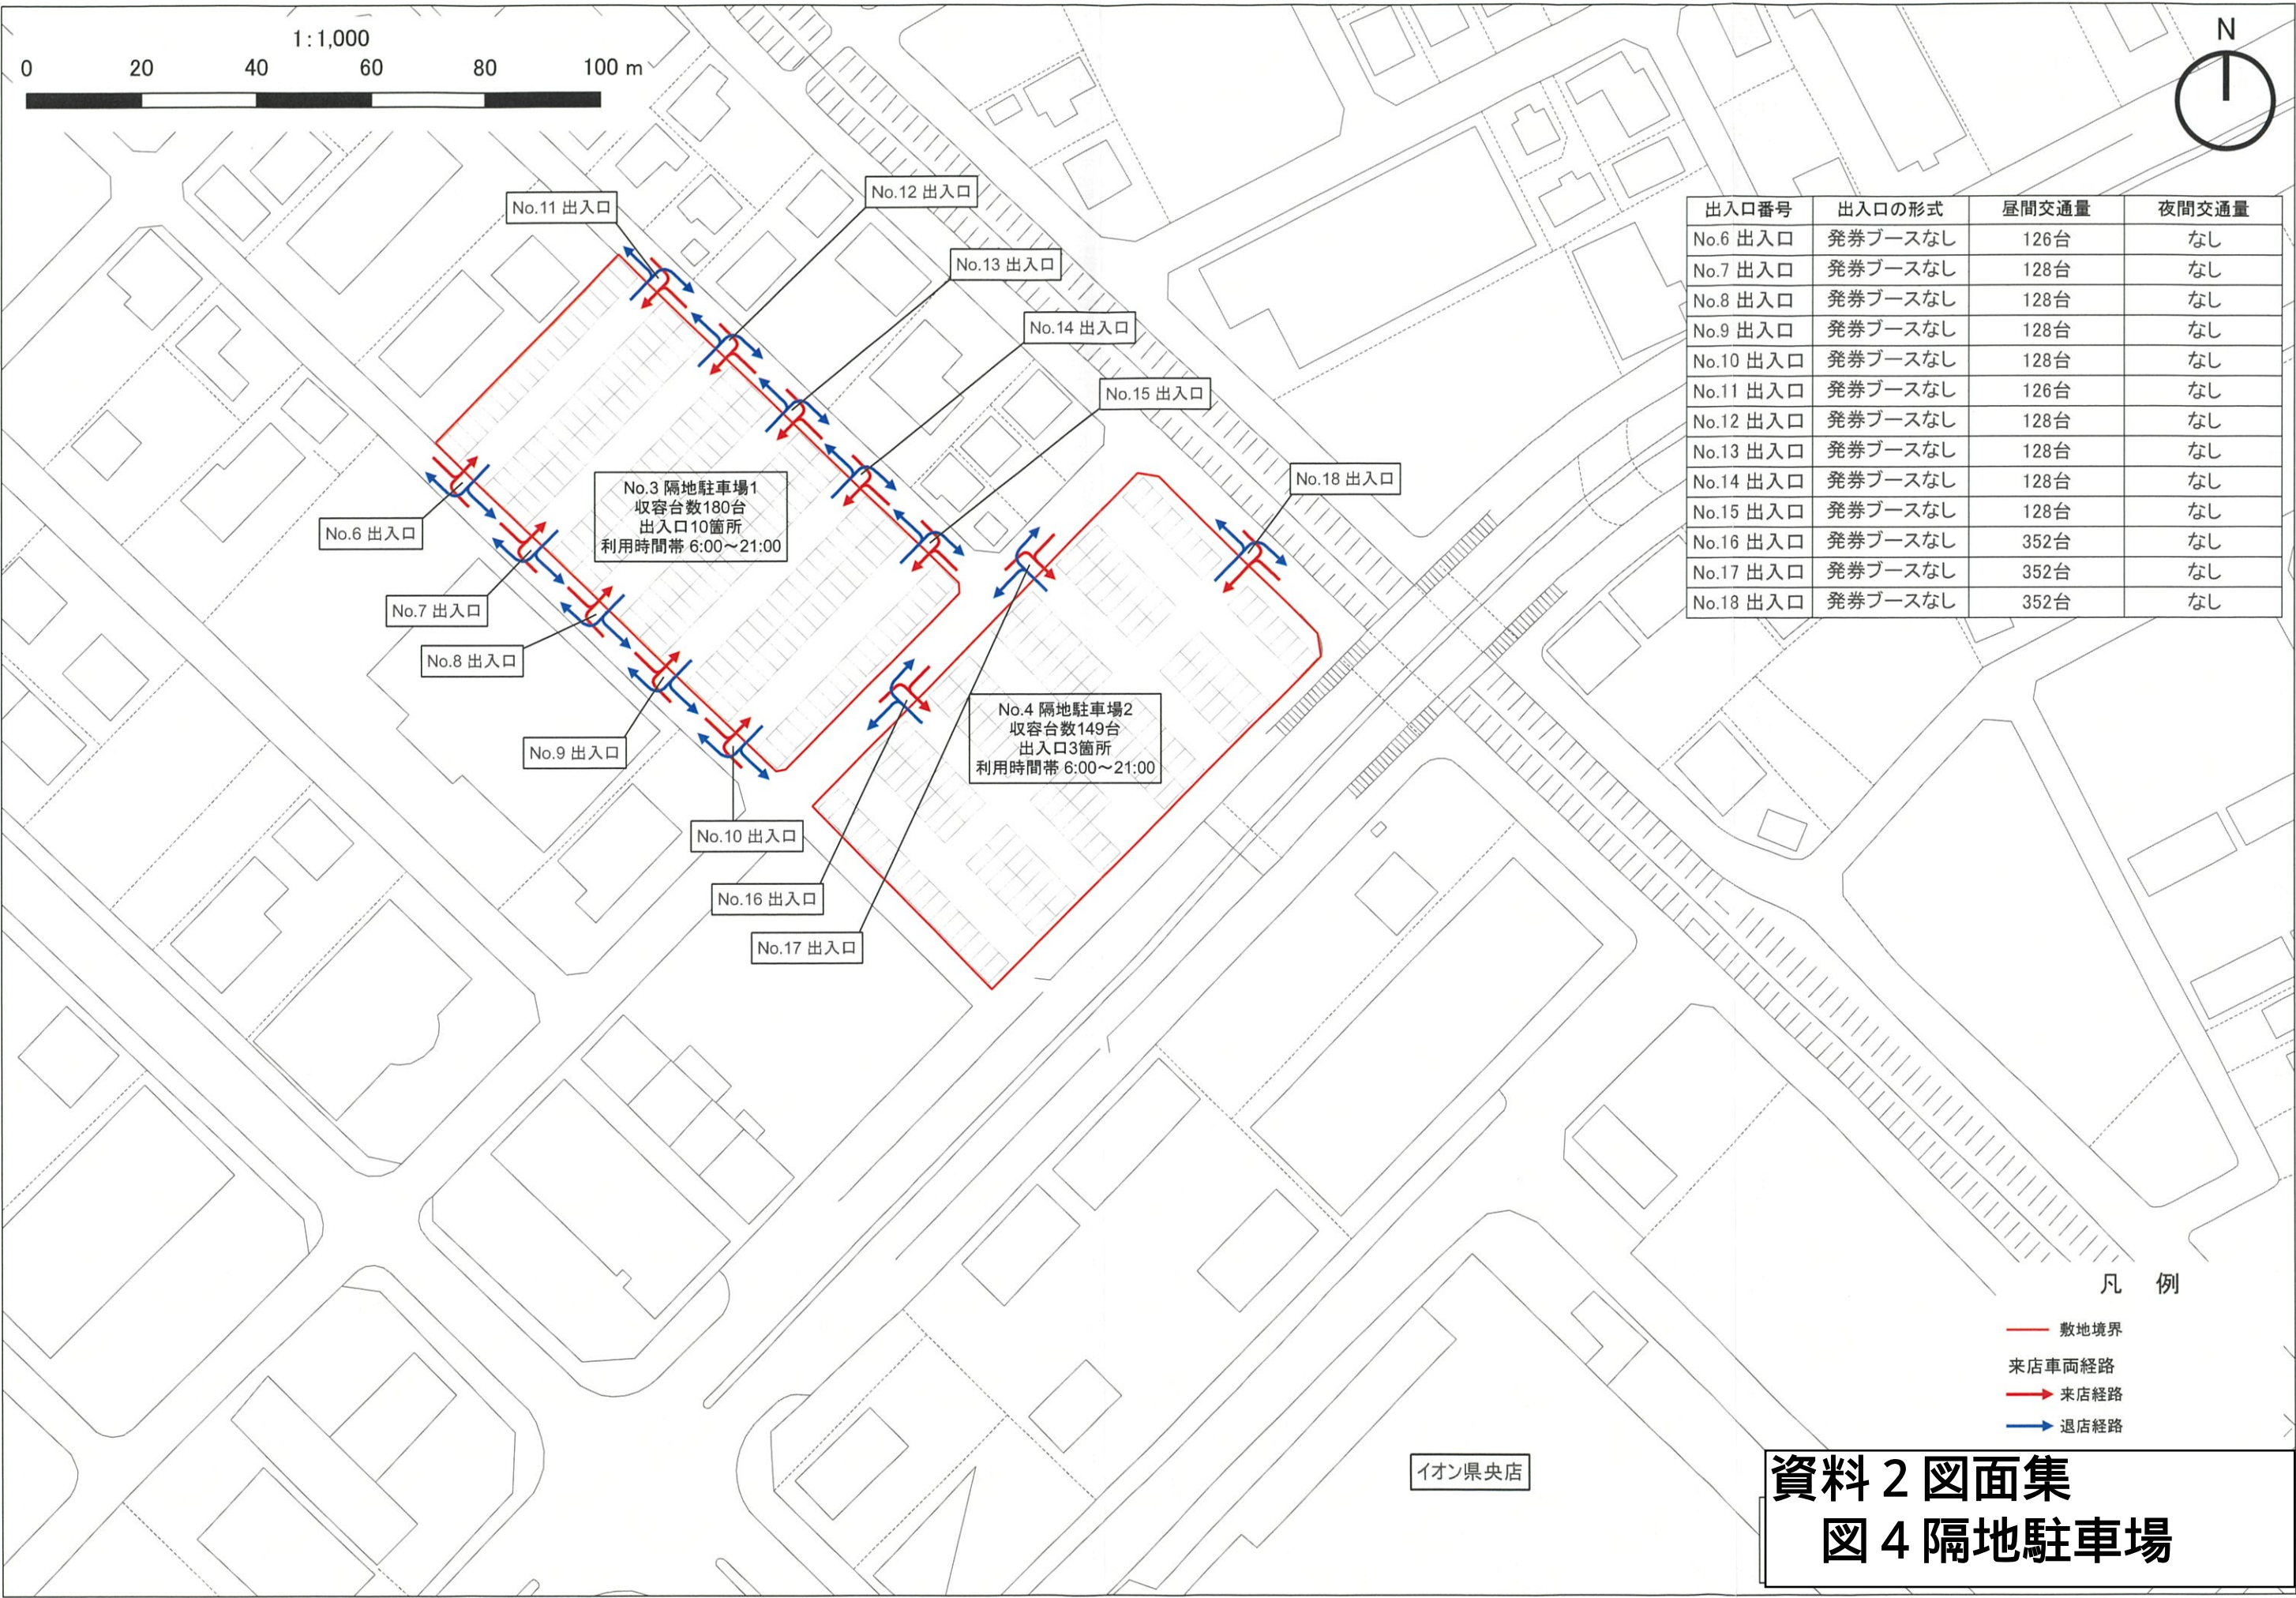

資料 2 図面集
図 4 隔地駐車場

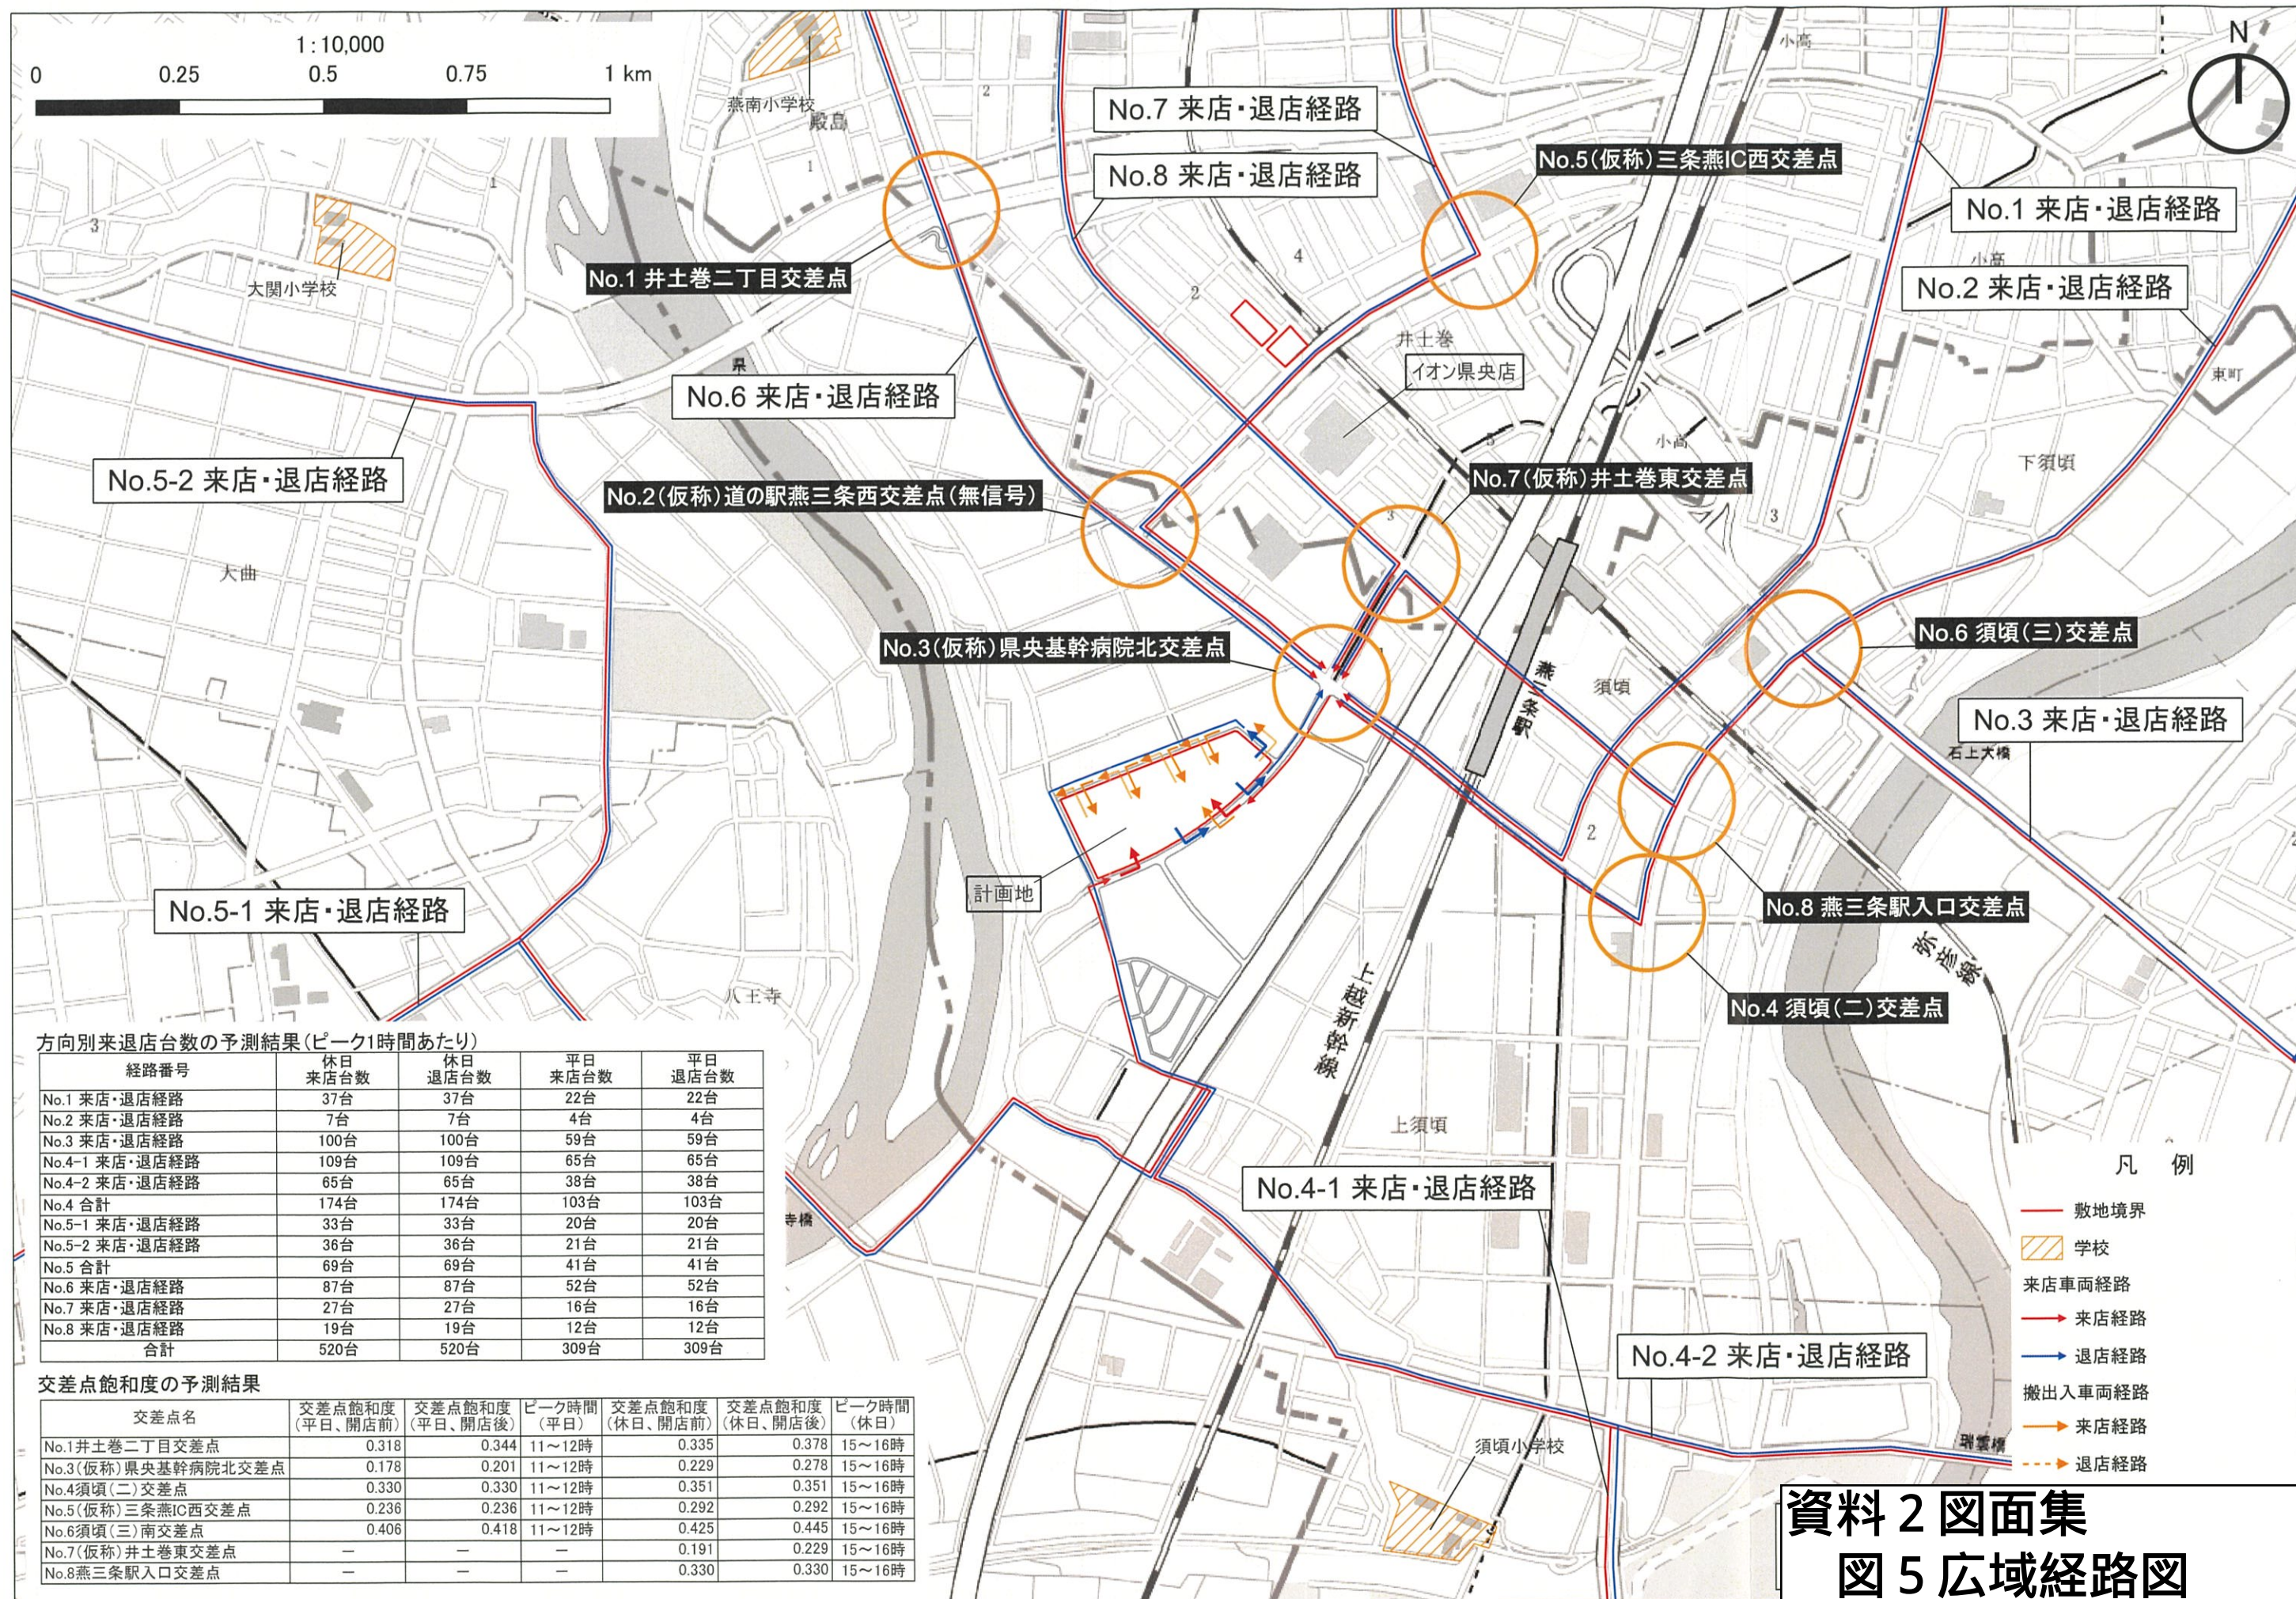

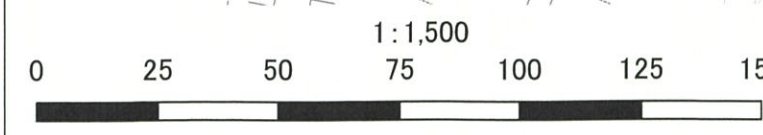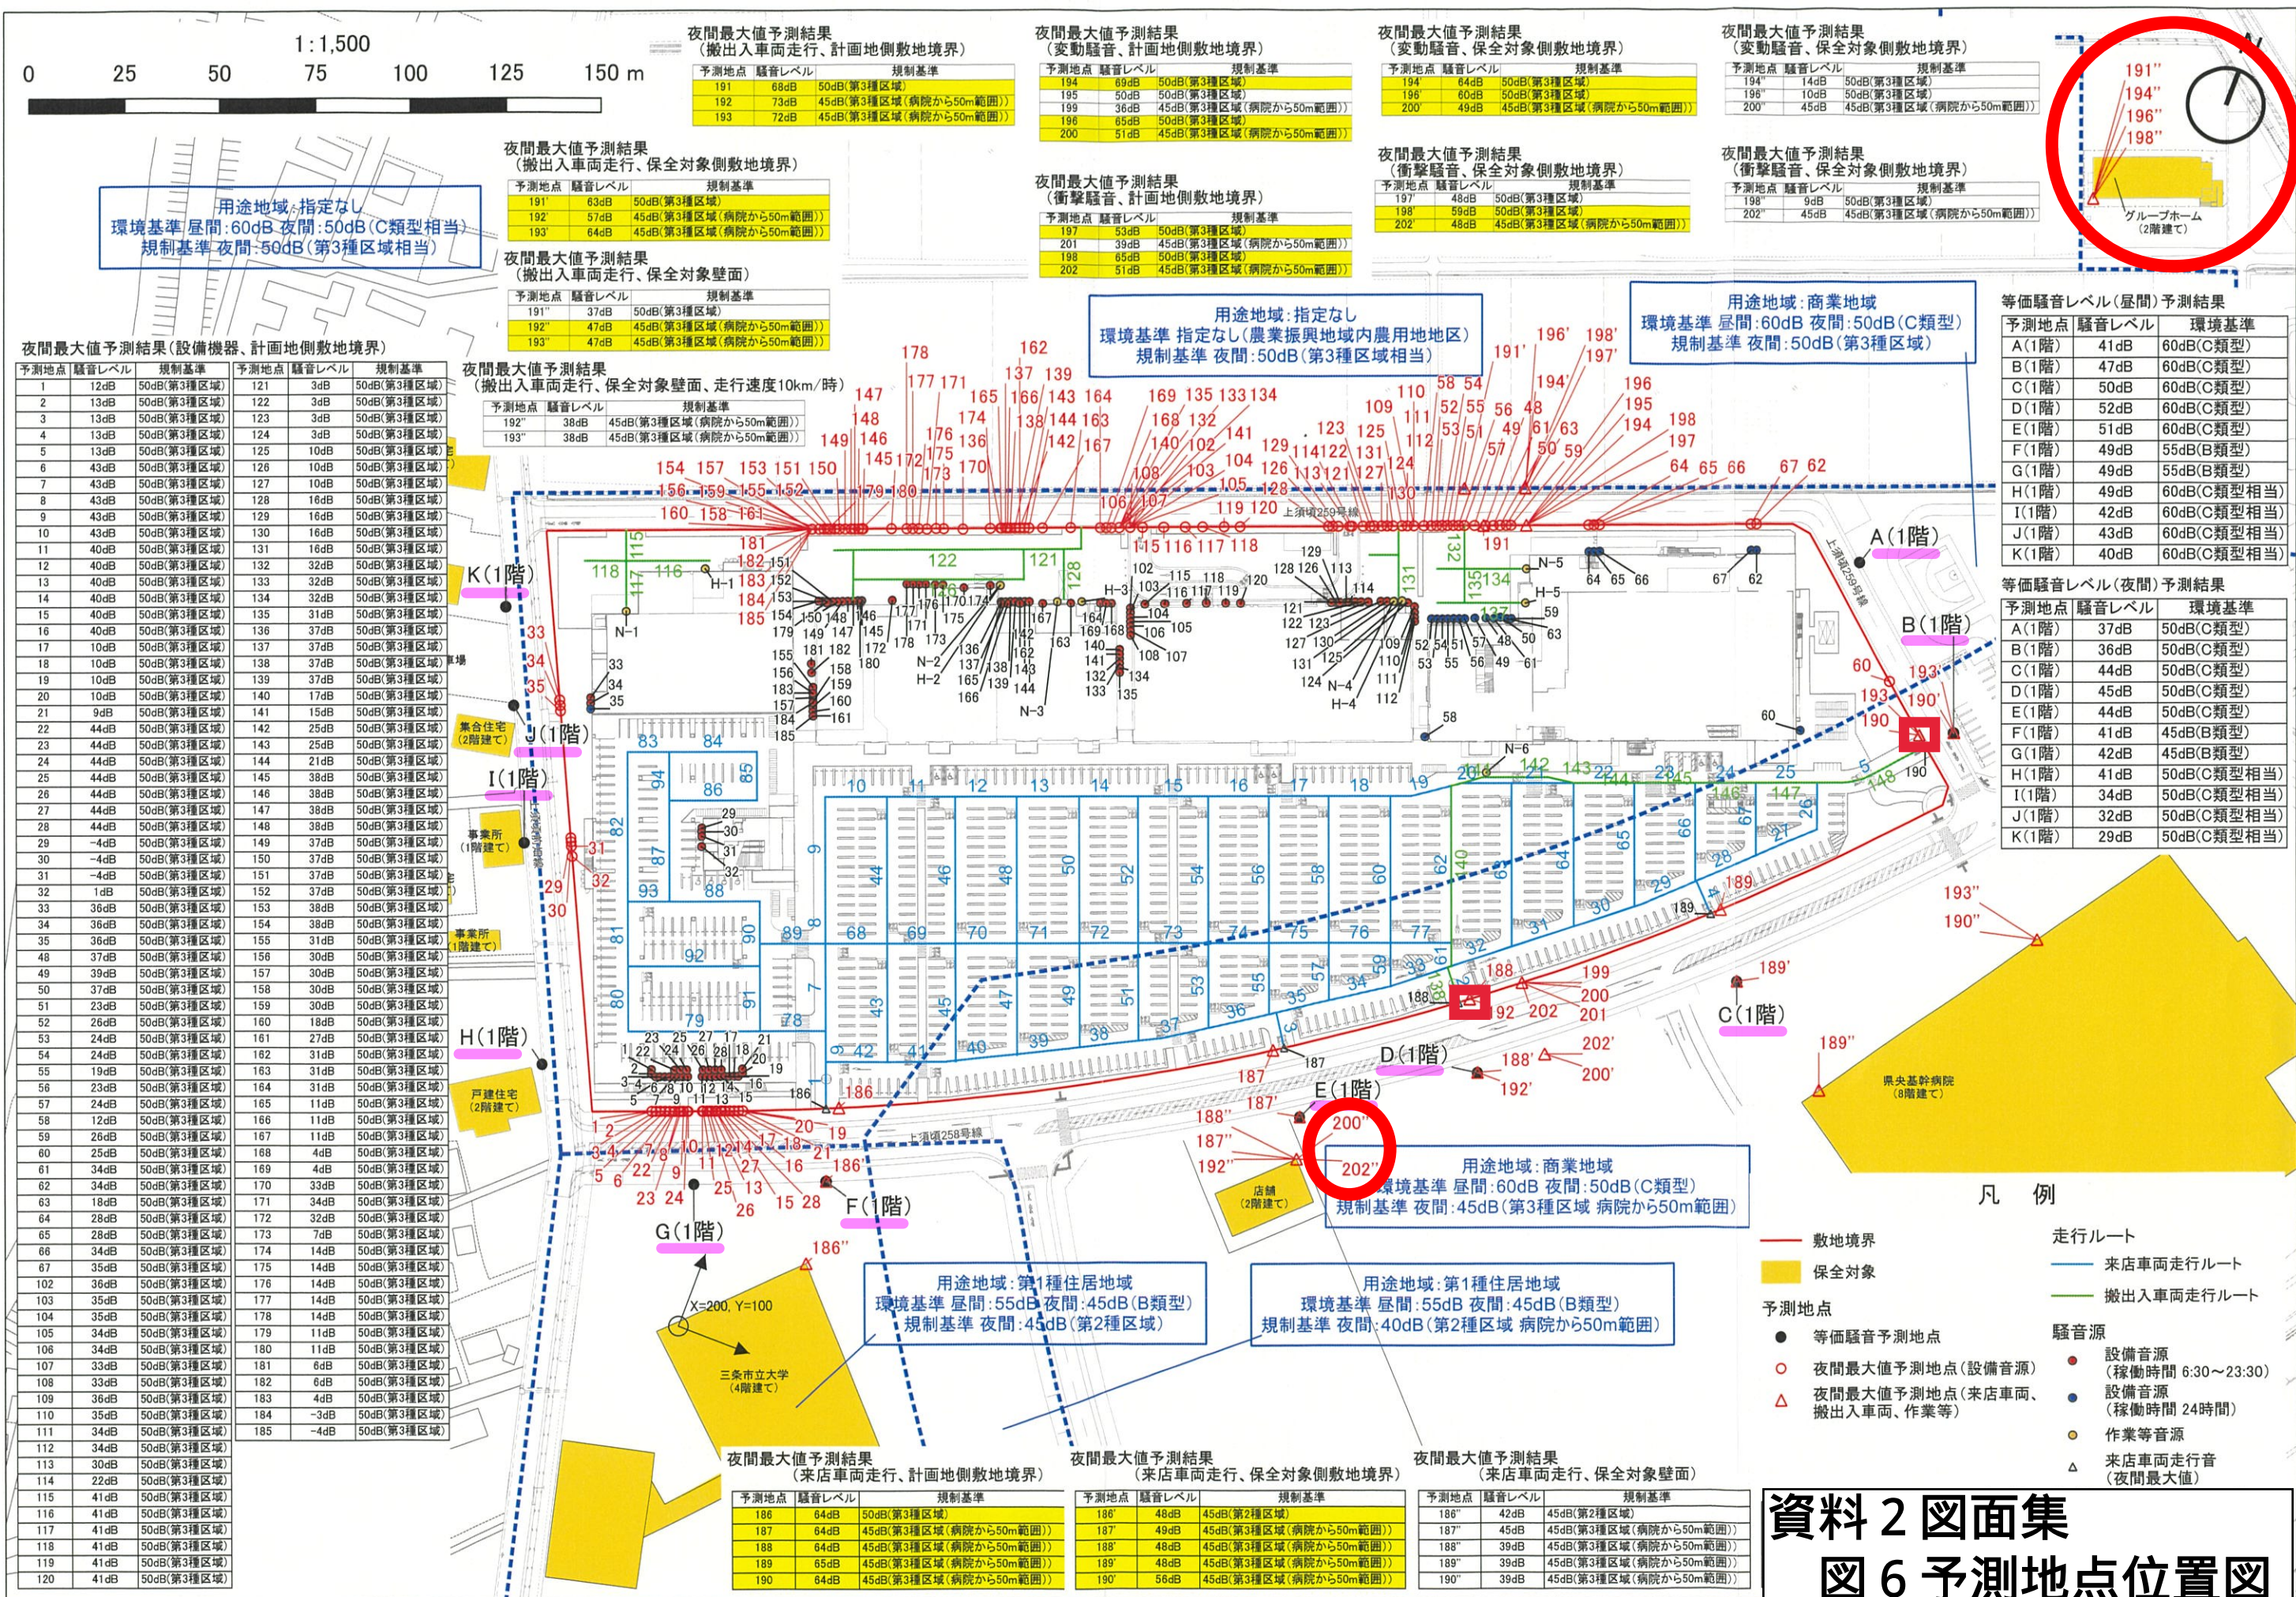

夜間最大値予測結果
(搬出入車両走行、計画地側敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
191	68dB	50dB(第3種区域)
192	73dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
193	72dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

夜間最大値予測結果
(変動騒音、計画地側敷地境界)


予測地点	騒音レベル	規制基準
194	69dB	50dB(第3種区域)
195	50dB	50dB(第3種区域)
199	36dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
196	65dB	50dB(第3種区域)
200	51dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

夜間最大値予測結果
(変動騒音、保全対象敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
194	64dB	50dB(第3種区域)
196	60dB	50dB(第3種区域)
200	49dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

夜間最大値予測結果
(変動騒音、保全対象敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
194	14dB	50dB(第3種区域)
196	10dB	50dB(第3種区域)
200	45dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

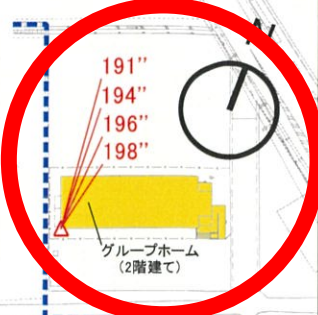

用途地域:指定なし
環境基準 昼間:60dB 夜間:50dB(C類型相当)
規制基準 夜間:50dB(第3種区域相当)

夜間最大値予測結果
(搬出入車両走行、保全対象敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
191	63dB	50dB(第3種区域)
192	57dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
193	64dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

夜間最大値予測結果
(搬出入車両走行、保全対象敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
191	37dB	50dB(第3種区域)
192	47dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
193	47dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

夜間最大値予測結果
(衝撃騒音、計画地側敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
197	53dB	50dB(第3種区域)
201	39dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
198	65dB	50dB(第3種区域)
202	51dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

夜間最大値予測結果
(衝撃騒音、保全対象敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
197	48dB	50dB(第3種区域)
198	59dB	50dB(第3種区域)
202	48dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

夜間最大値予測結果
(衝撃騒音、保全対象敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
198	9dB	50dB(第3種区域)
202	45dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

夜間最大値予測結果(設備機器、計画地側敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
1	12dB	50dB(第3種区域)
2	13dB	50dB(第3種区域)
3	13dB	50dB(第3種区域)
4	13dB	50dB(第3種区域)
5	13dB	50dB(第3種区域)
6	43dB	50dB(第3種区域)
7	43dB	50dB(第3種区域)
8	43dB	50dB(第3種区域)
9	43dB	50dB(第3種区域)
10	43dB	50dB(第3種区域)
11	40dB	50dB(第3種区域)
12	40dB	50dB(第3種区域)
13	40dB	50dB(第3種区域)
14	40dB	50dB(第3種区域)
15	40dB	50dB(第3種区域)
16	40dB	50dB(第3種区域)
17	10dB	50dB(第3種区域)
18	10dB	50dB(第3種区域)
19	10dB	50dB(第3種区域)
20	10dB	50dB(第3種区域)
21	9dB	50dB(第3種区域)
22	44dB	50dB(第3種区域)
23	44dB	50dB(第3種区域)
24	44dB	50dB(第3種区域)
25	44dB	50dB(第3種区域)
26	44dB	50dB(第3種区域)
27	44dB	50dB(第3種区域)
28	44dB	50dB(第3種区域)
29	4dB	50dB(第3種区域)
30	4dB	50dB(第3種区域)
31	4dB	50dB(第3種区域)
32	1dB	50dB(第3種区域)
33	36dB	50dB(第3種区域)
34	36dB	50dB(第3種区域)
35	36dB	50dB(第3種区域)
36	36dB	50dB(第3種区域)
37	36dB	50dB(第3種区域)
38	36dB	50dB(第3種区域)
39	36dB	50dB(第3種区域)
40	36dB	50dB(第3種区域)
41	23dB	50dB(第3種区域)
42	26dB	50dB(第3種区域)
43	24dB	50dB(第3種区域)
44	24dB	50dB(第3種区域)
45	19dB	50dB(第3種区域)
46	23dB	50dB(第3種区域)
47	24dB	50dB(第3種区域)
48	12dB	50dB(第3種区域)
49	26dB	50dB(第3種区域)
50	25dB	50dB(第3種区域)
51	34dB	50dB(第3種区域)
52	34dB	50dB(第3種区域)
53	18dB	50dB(第3種区域)
54	28dB	50dB(第3種区域)
55	28dB	50dB(第3種区域)
56	34dB	50dB(第3種区域)
57	35dB	50dB(第3種区域)
58	36dB	50dB(第3種区域)
59	35dB	50dB(第3種区域)
60	35dB	50dB(第3種区域)
61	35dB	50dB(第3種区域)
62	34dB	50dB(第3種区域)
63	34dB	50dB(第3種区域)
64	33dB	50dB(第3種区域)
65	33dB	50dB(第3種区域)
66	33dB	50dB(第3種区域)
67	33dB	50dB(第3種区域)
68	33dB	50dB(第3種区域)
69	33dB	50dB(第3種区域)
70	33dB	50dB(第3種区域)
71	33dB	50dB(第3種区域)
72	33dB	50dB(第3種区域)
73	33dB	50dB(第3種区域)
74	33dB	50dB(第3種区域)
75	33dB	50dB(第3種区域)
76	33dB	50dB(第3種区域)
77	33dB	50dB(第3種区域)
78	33dB	50dB(第3種区域)
79	33dB	50dB(第3種区域)
80	33dB	50dB(第3種区域)
81	33dB	50dB(第3種区域)
82	33dB	50dB(第3種区域)
83	33dB	50dB(第3種区域)
84	33dB	50dB(第3種区域)
85	33dB	50dB(第3種区域)
86	33dB	50dB(第3種区域)
87	33dB	50dB(第3種区域)
88	33dB	50dB(第3種区域)
89	33dB	50dB(第3種区域)
90	33dB	50dB(第3種区域)
91	33dB	50dB(第3種区域)
92	33dB	50dB(第3種区域)
93	33dB	50dB(第3種区域)
94	33dB	50dB(第3種区域)
95	33dB	50dB(第3種区域)
96	33dB	50dB(第3種区域)
97	33dB	50dB(第3種区域)
98	33dB	50dB(第3種区域)
99	33dB	50dB(第3種区域)
100	33dB	50dB(第3種区域)
101	33dB	50dB(第3種区域)
102	33dB	50dB(第3種区域)
103	33dB	50dB(第3種区域)
104	33dB	50dB(第3種区域)
105	33dB	50dB(第3種区域)
106	33dB	50dB(第3種区域)
107	33dB	50dB(第3種区域)
108	33dB	50dB(第3種区域)
109	33dB	50dB(第3種区域)
110	33dB	50dB(第3種区域)
111	33dB	50dB(第3種区域)
112	33dB	50dB(第3種区域)
113	33dB	50dB(第3種区域)
114	33dB	50dB(第3種区域)
115	33dB	50dB(第3種区域)
116	33dB	50dB(第3種区域)
117	33dB	50dB(第3種区域)
118	33dB	50dB(第3種区域)
119	33dB	50dB(第3種区域)
120	33dB	50dB(第3種区域)

夜間最大値予測結果
(搬出入車両走行、保全対象敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
191	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
192	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
193	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

夜間最大値予測結果
(搬出入車両走行、保全対象敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
191	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
192	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
193	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

夜間最大値予測結果
(搬出入車両走行、保全対象敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
191	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
192	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
193	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

夜間最大値予測結果
(搬出入車両走行、保全対象敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
191	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
192	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
193	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

夜間最大値予測結果
(搬出入車両走行、保全対象敷地境界)

予測地点	騒音レベル	規制基準
191	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
192	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))
193	38dB	45dB(第3種区域(病院から50m範囲))

等価騒音レベル(昼間)予測結果

予測地点	騒音レベル	環境基準
A(1階)	41dB	60dB(C類型)
B(1階)	47dB	60dB(C類型)
C(1階)	50dB	60dB(C類型)
D(1階)	52dB	60dB(C類型)
E(1階)	51dB	60dB(C類型)
F(1階)	49dB	55dB(B類型)
G(1階)	49dB	55dB(B類型)
H(1階)	49dB	60dB(C類型相当)
I(1階)	42dB	60dB(C類型相当)
J(1階)	43dB	60dB(C類型相当)
K(1階)	40dB	60dB(C類型相当)

等価騒音レベル(夜間)予測結果

予測地点	騒音レベル	環境基準
A(1階)	37dB	50dB(C類型)
B(1階)	36dB	50dB(C類型)
C(1階)	44dB	50dB(C類型)
D(1階)	45dB	50dB(C類型)
E(1階)	44dB	50dB(C類型)
F(1階)	41dB	45dB(B類型)
G(1階)	42dB	45dB(B類型)
H(1階)	41dB	50dB(C類型相当)
I(1階)	34dB	50dB(C類型相当)
J(1階)	32dB	50dB(C類型相当)
K(1階)	29dB	50dB(C類型相当)

- 凡例
- 敷地境界
 - 保全対象
 - 予測地点
 - 等価騒音予測地点
 - 夜間最大値予測地点(設備音源)
 - 夜間最大値予測地点(来店車両、搬出入車両、作業等)
 - 走行ルート
 - 来店車両走行ルート
 - 搬出入車両走行ルート
 - 騒音源
 - 設備音源(稼働時間 6:30~23:30)
 - 設備音源(稼働時間 24時間)
 - 作業等音源
 - 来店車両走行音(夜間最大値)

資料2 図面集
図6 予測地点位置図
(1階)

