



# 11.1 メーター上流配管

修正前

修正後

図11-2

給水管標準横断面図面 (Φ40)

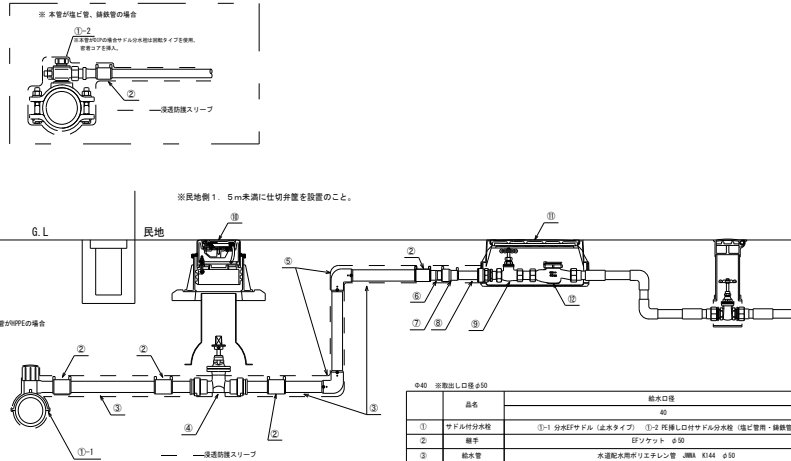


図11-2

給水管標準横断面図面 (Φ40)

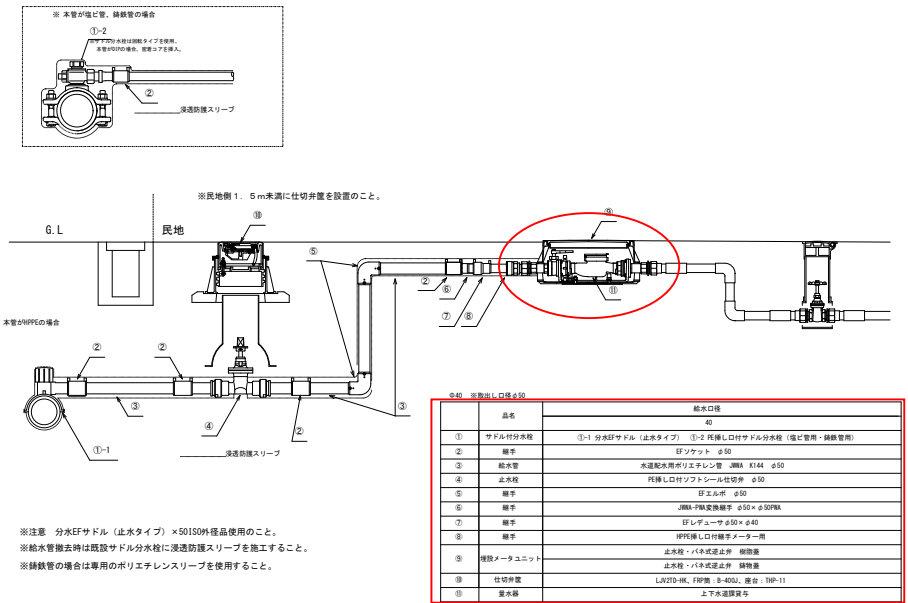


図11-2  
P64

【修正点】

- ・メーターユニットを標準化





# 11.1 メーター上流配管

修正前

修正後

図11-4  
P66

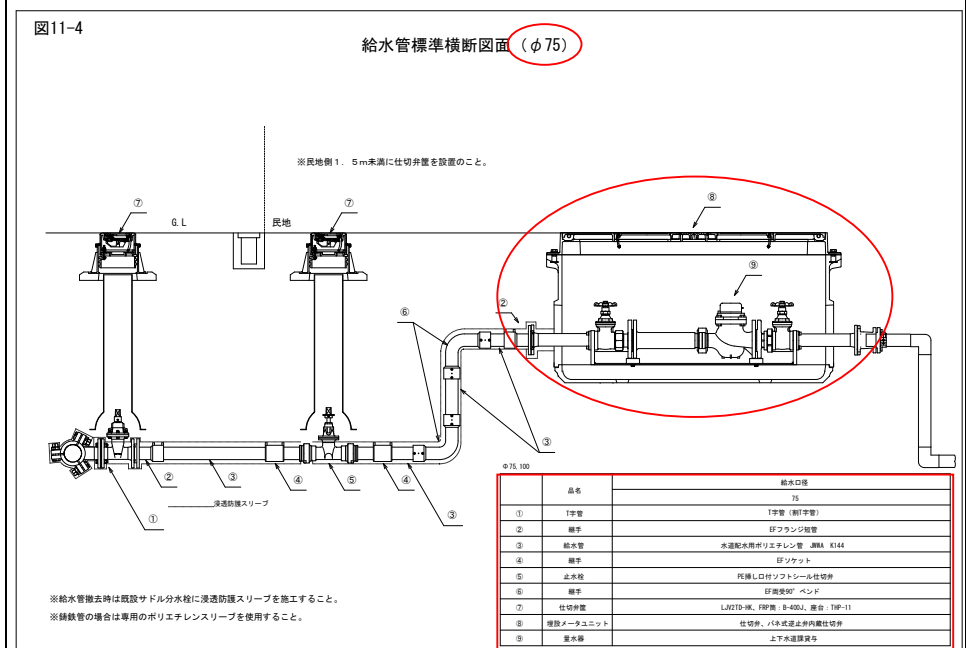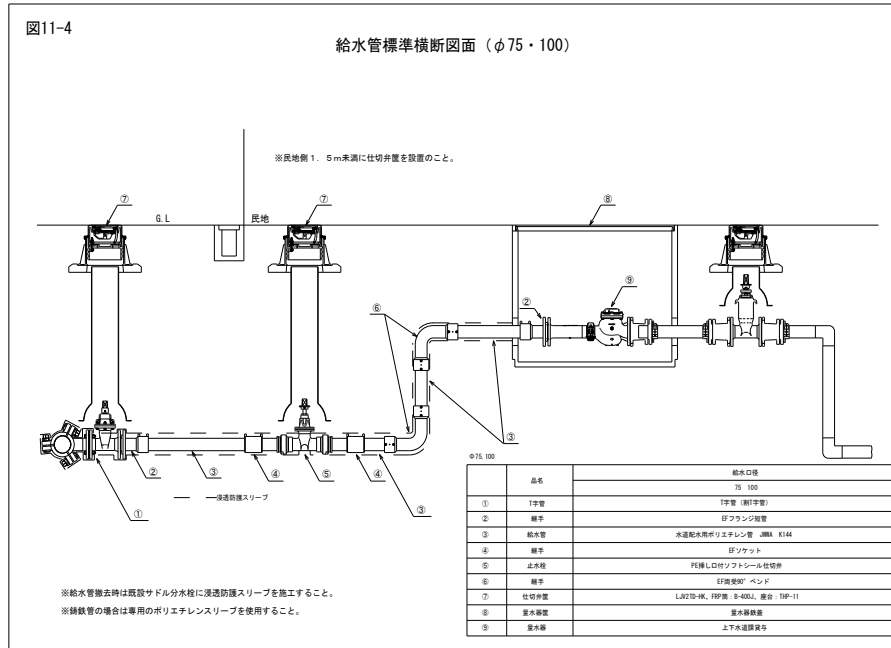

【修正点】  
・メーターユニットを標準化

## 11.2 メーターユニットについて

	修正前	修正後
P73		<p>11.2 メーターユニットについて</p> <p>1. メーターユニットの標準化について</p> <p>配管作業の簡素化や配管時の芯ずれ防止等を図るため、水道メーター周りの給水用具の新設及び入替を行う場合は、直結止水栓・逆止弁がユニット化された「メーターユニット」の使用を標準仕様とする※。なお、使用するメーターユニットについては、水道事業者の承認を得ている材料を使用すること。</p> <p>※令和8年4月1日より適用するが、令和8年4月1日から令和9年3月31までを移行期間として設け、本期間中は旧使用の在庫がある場合は、それを使用しても良い。ただし、メーターユニットに近い構造となるよう、逆止弁を設置すること。</p>

【修正点】  
・新規追加